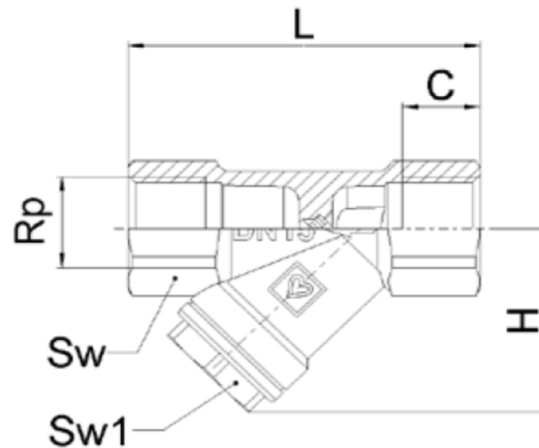


 **Montážne rozmery v mm**


Objednávkové číslo	DN	Rp	L	H	C	Sw	Sw1	Hmotnosť
		(in)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1 2319 01	15	1/2"	68	37	15	25	22	0,177
1 2319 02	20	3/4"	80	46	15	32	24	0,28
1 2319 03	25	1"	90	55	19	41	25	0,54

 **Materiál**

Teleso:	kovaná mosadz podľa EN 12165, CW617N
Upchávka:	kovaná mosadz podľa EN 12165, CW617N
Sitka:	chrómniklová oceľ, veľkosť oka 0,05 mm
Tesnenia:	NBR 70ShA
Závity:	podľa ISO 7-1

 **Technické údaje**

Max. prevádzkový tlak:	PN 5 bar
Min. prevádzková teplota:	-20°C
Max. prevádzková teplota:	+60°C
Médium:	Plyn podľa plynovej kategórie 1., 2., 3. EN437 (DVGW Tabuľka G260/1)

 **Oblasť použitia**

Filter sa používa v inštaláciách plynových zariadení podľa DVGW-TRGI a G260/I. Aplikácia zahŕňajú plynové vykurovacie systémy a prípravy teplej vody. Filter chráni citlivé časti systému, ako sú napr. plynomery, pred vniknutím pevných častíc (nad 0,05 mm).

 **Pokyny pre montáž**

Vonkajší závit na rúrke utesníme vhodným tesniacim prostriedkom (teflónová páska, tesniaca pasta). Tesniaceho prostriedku by nemalo byť nadbytok, aby nedošlo k poškodeniu závitov. Filter naskrutkujeme závitom na rúru. Rúrka musí byť správne nasmerovaná, aby nedochádzalo k zaťaženiu filtra ohybovým momentom. Pri použití medených alebo plastových rúrok je potrebné zohľadniť tlakové a teplotné maximá použitých materiálov. Na montáž musí byť použitý vhodný montážny kľúč zodpovedajúci Sw/Sw1 filtra príslušnej dimenzie. Montážna poloha filtra musí byť zátkou s vyberateľným sitkom smerom dole, pri inštalácii filtra je nutné dodržať smer toku plynu cez filter, ktorý je naznačený šípkou na telese filtra. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na montáž vnútornej inštalácie, pričom je potrebné dodržiavať príslušné normy a právne predpisy.


### Pokyny pre údržbu

Čistenie sitka vo filtri vykonávame v pravidelných intervaloch, pričom samotné čistenie sa môže vykonávať iba pri uzatvorených uzatváracích armatúrach pred a za filtrom. Filtre pri čistení nesmie byť pod tlakom, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Po odskrutkovaní uzatváraciej skrutky môžeme vybrať sitko, vyčistiť ho a znovu vsunúť do filtra a osadiť skrutku. V prípade poškodenia tesnenia je potrebné nahradiť ho novým.

### Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia HERZ filtra nesmie ohroziť zdravie osôb ani životné prostredie. Pri likvidácii je potrebné dodržiavať príslušné miestne platné predpisy a smernice pre likvidáciu odpadu.

### Popis na filtri

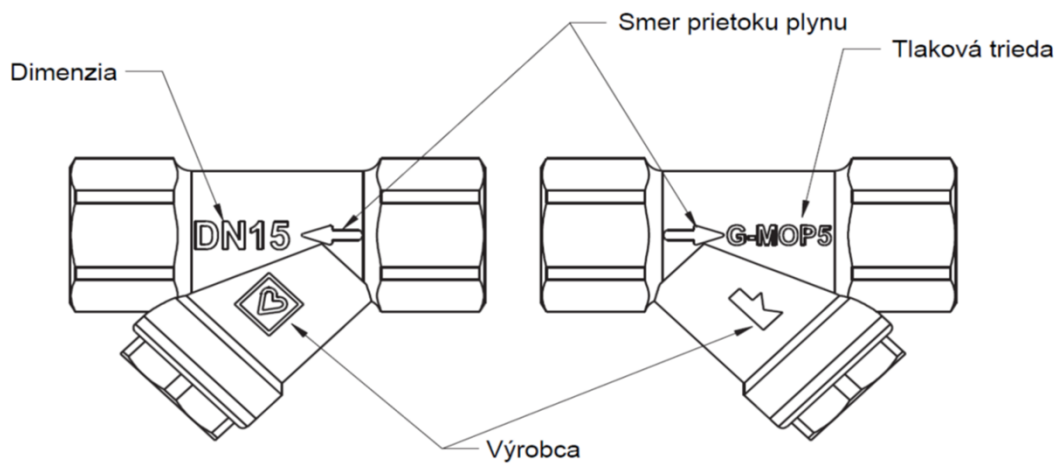

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase vydania predloženým informáciám a nemusia byť úplné. Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdielne vyhotovenia produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčností sú vyhradené. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne produktov kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.